


Plan de traitement

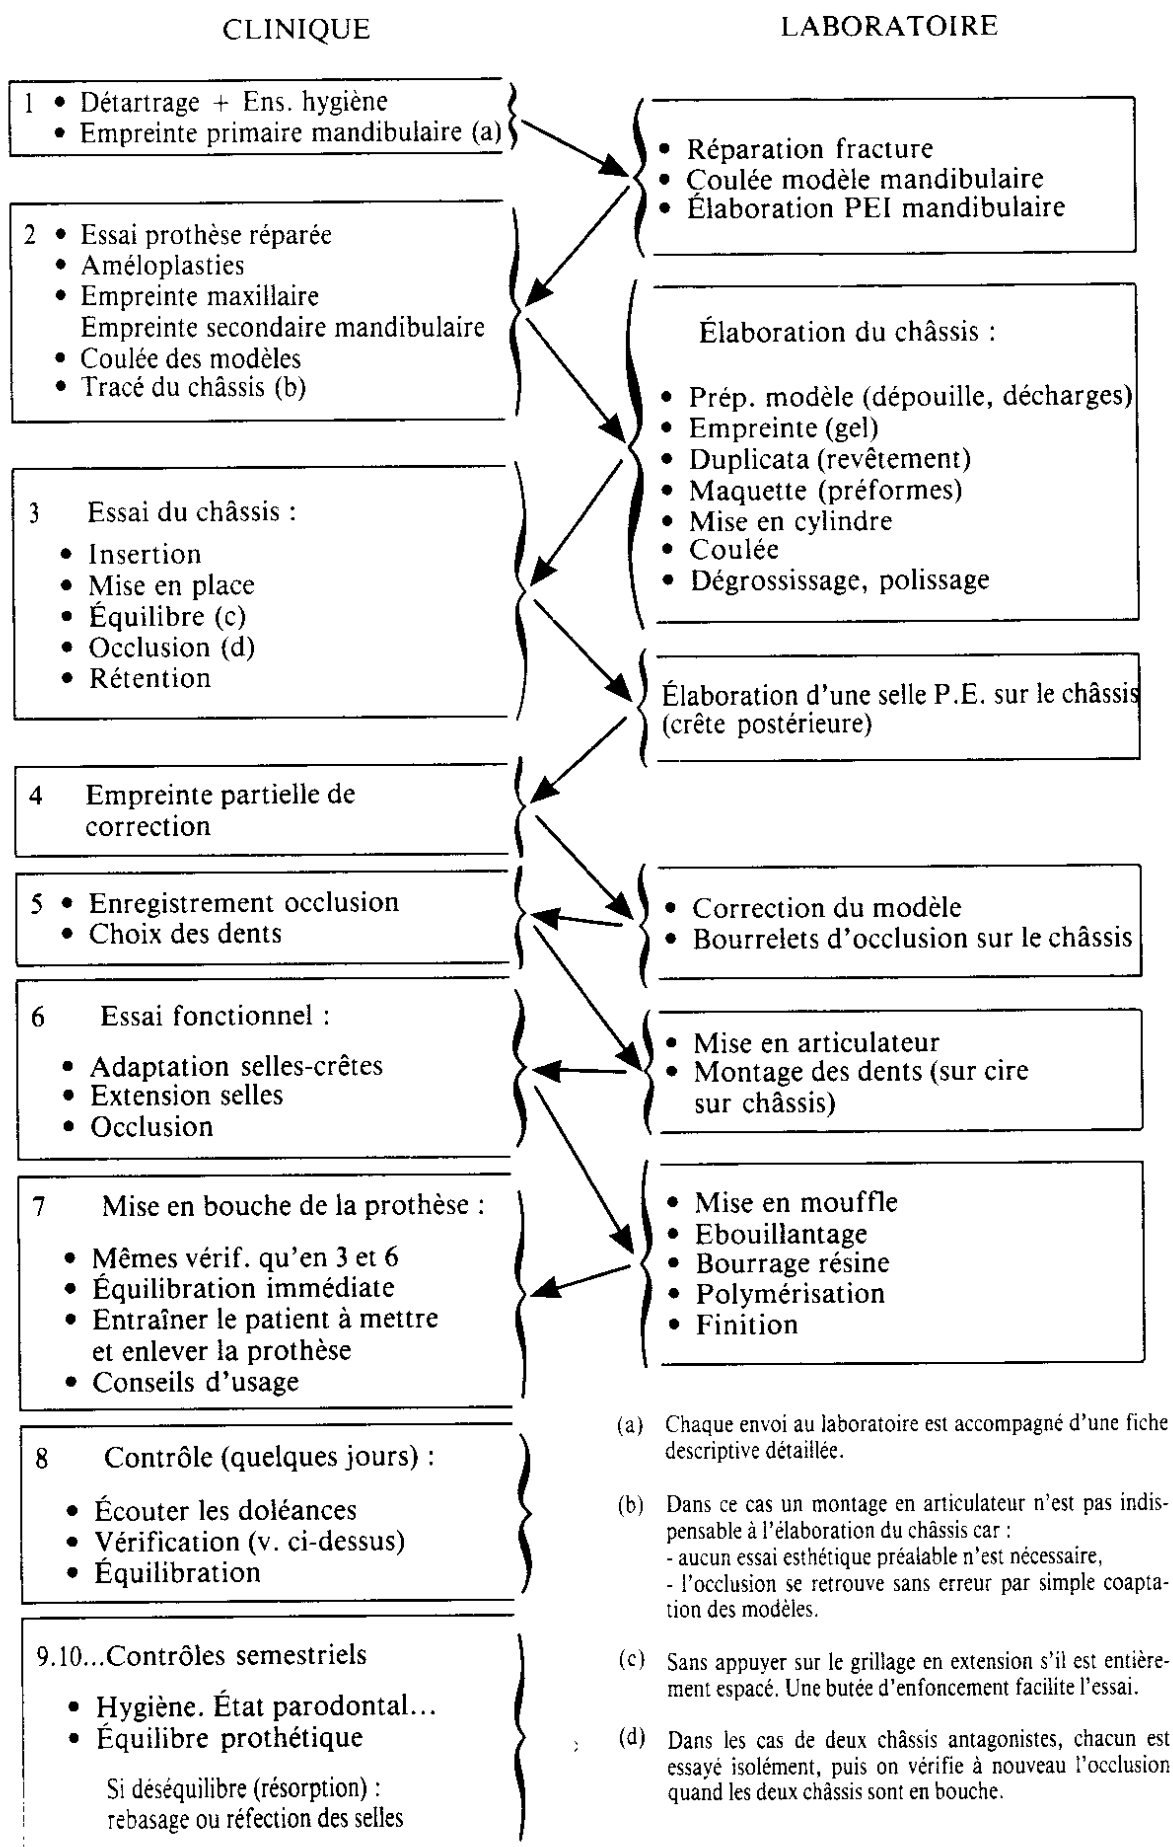

(a) Chaque envoi au laboratoire est accompagné d'une fiche descriptive détaillée.

(b) Dans ce cas un montage en articulateur n'est pas indispensable à l'élaboration du châssis car :
- aucun essai esthétique préalable n'est nécessaire,
- l'occlusion se retrouve sans erreur par simple coaptation des modèles.

(c) Sans appuyer sur le grillage en extension s'il est entièrement espacé. Une butée d'enfoncement facilite l'essai.

(d) Dans les cas de deux châssis antagonistes, chacun est essayé isolément, puis on vérifie à nouveau l'occlusion quand les deux châssis sont en bouche.